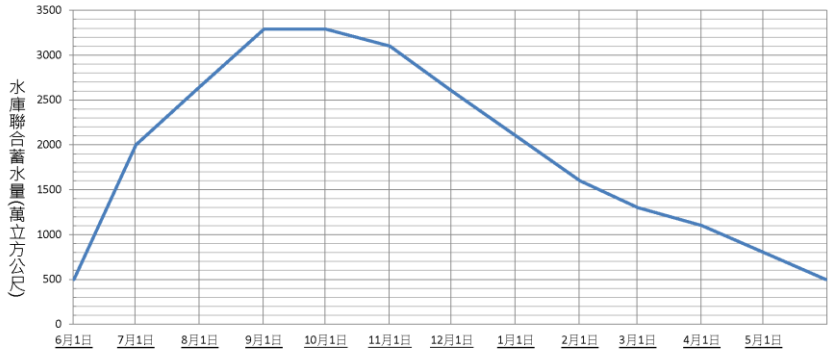
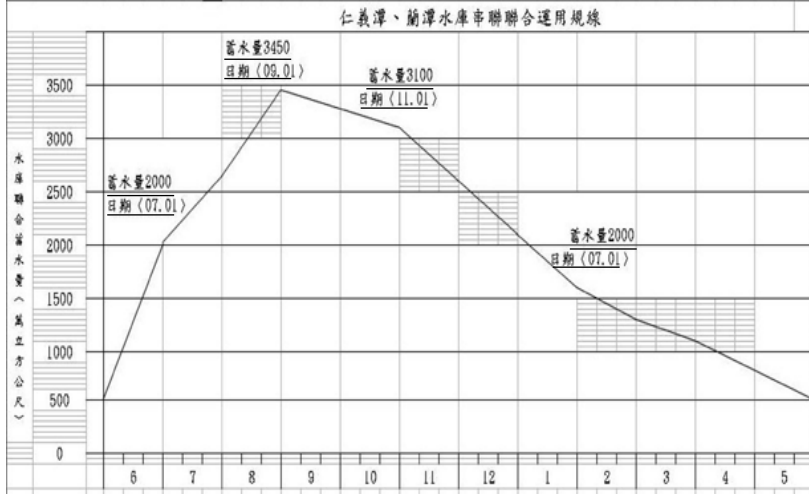


仁義潭及蘭潭水庫串聯運用要點第七點附圖修正對照表

修正規定	現行規定	說明																																																
<div>附圖</div> <div><p>仁義潭、蘭潭水庫串聯聯合運用規線</p><p>水庫聯合蓄水量(萬立方公尺)</p><p>仁義潭、蘭潭水庫聯合蓄水量表</p><table border="1"><thead><tr><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th><th>10月</th><th>11月</th><th>12月</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>4月</th><th>5月</th></tr></thead><tbody><tr><td>500</td><td>2000</td><td>2650</td><td>3290</td><td>3290</td><td>3100</td><td>2600</td><td>2100</td><td>1600</td><td>1300</td><td>1100</td><td>800</td></tr></tbody></table></div>	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	500	2000	2650	3290	3290	3100	2600	2100	1600	1300	1100	800	<div>附圖</div> <div><p>仁義潭、蘭潭水庫串聯聯合運用規線</p><p>水庫聯合蓄水量(萬立方公尺)</p><p>仁義潭、蘭潭水庫聯合蓄水量表</p><table border="1"><thead><tr><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>500</td><td>2000</td><td>2650</td><td>3450</td><td>3300</td><td>3100</td><td>2600</td><td>2100</td><td>1600</td><td>1300</td><td>1100</td><td>500</td></tr></tbody></table></div>	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	500	2000	2650	3450	3300	3100	2600	2100	1600	1300	1100	500	<div>一、經與近五年(一百零二年至一百零五年)蓄水量比對，現行規定規線仍可滿足實際水庫運用操作，故十一月至次年八月維持現行規定規線。</div> <div>二、近年氣候變遷，九月至十月之短延時、強降雨事件增加，為保障下游民眾生命財產安全，增加防洪操</div>
6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月																																							
500	2000	2650	3290	3290	3100	2600	2100	1600	1300	1100	800																																							
6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5																																							
500	2000	2650	3450	3300	3100	2600	2100	1600	1300	1100	500																																							

作滯洪空間，爰修正九月至十月之規線，以仁義潭警戒水位海拔一零四·八公尺及蘭潭警戒水位海拔七十三·八公尺所對應有效蓄水量總和表示。