


表八一六 人造水池與架空導線之最小間隔

對象 間隔(m) 架空導線類別	對地電壓 750 V 以下 絕緣電纜，支撐或綁 紮於有效被接地裸吊 線或中性線上	其他導線	
		對地電壓 15 kV 以下	對地電壓 超過 15 kV - 50 kV
A. 至水位、水面邊緣、 跳水台底部任何方向 之間隔	6.9	7.5	8.0
B. 至觀眾台、跳水塔或 跳水台任何方向之間 隔	4.4	5.2	5.5
C. 自水池內壁量測間隔 之水平限制	A 與 B 應延伸至結構物外部邊緣，不小於 3 m。		

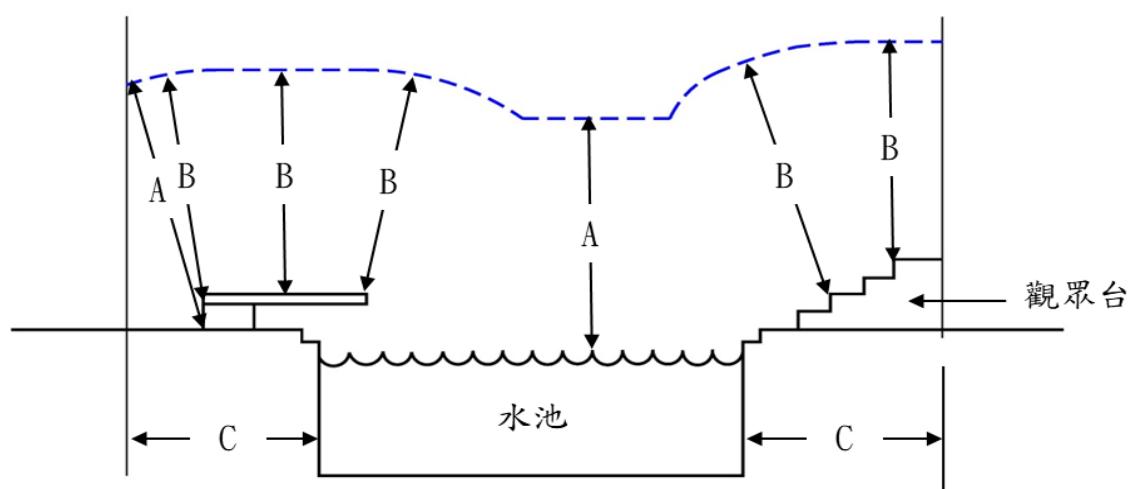

圖八一六 人造水池與架空導線之最小間隔